




ELA

Vorläufige Vertriebsinformation

Studio-Steckkartentechnik
Netzregleinheit N 324
Gleichrichtereinheit G 324/1

Nr. Vti 67 012 a Blatt 3

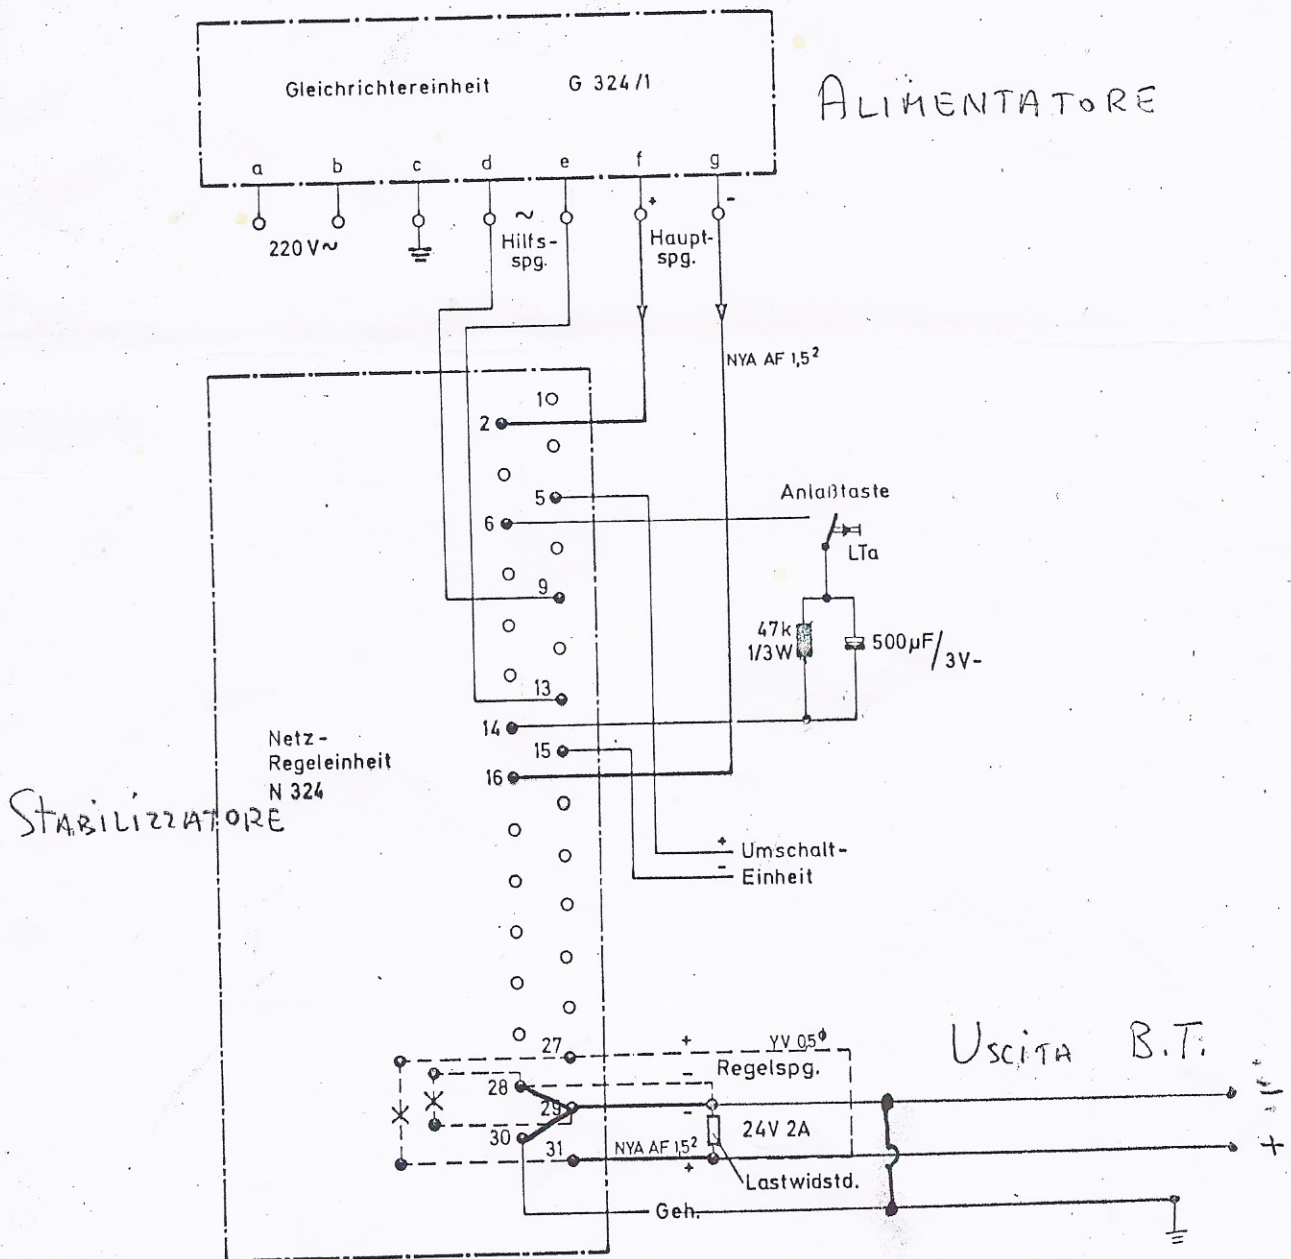

- 1.) Leitungen 27 und 28 sind nur erforderlich, wenn die Spannungsverluste an den Leitungen 31 und 29 mit ausgeregelt werden sollen. Dazu müssen zusätzlich die Brücken zwischen Kontakt 27 und 31 sowie zwischen 28